




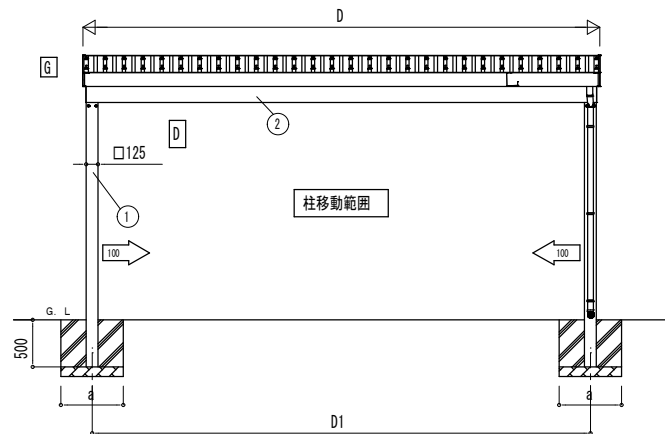


U独立基礎の場合

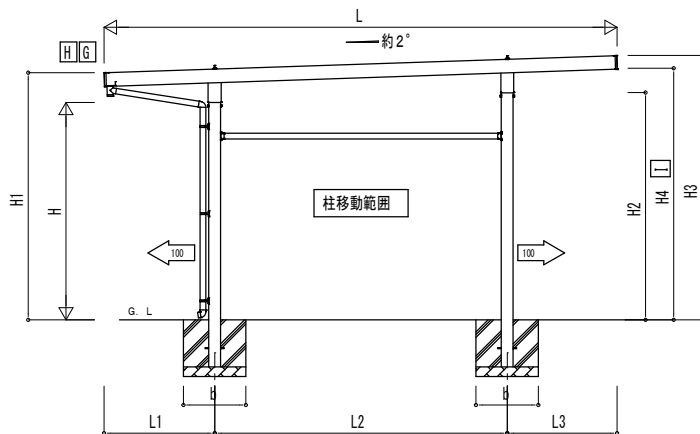

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

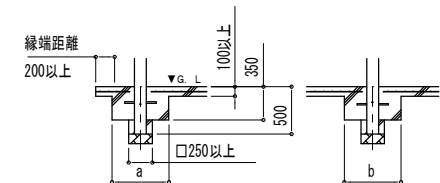

●土間コンクリート考慮基礎の場合

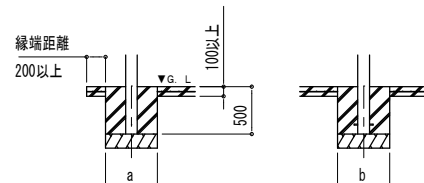

E

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48	55	940	780	490	940	650	490	880	640	510
	60	990	800	510	990	680	510	920	660	550
55	55	1000	830	540	1000	690	520	930	670	560
	60	1040	870	580	1040	720	540	980	700	600
60	55	1050	890	610	1050	730	550		710	
	60	1100	920	630	1100	760	570	1030	740	640

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

間口 呼称	奥行 呼称	アンカー 本数
48	55	4
	60	
55	55	
	60	
60	55	
	60	

・柱1本あたり

A	B	C	H
---	---	---	---

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55	4870	4673	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
55	55	5470	5273	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
60	55	6070	5873	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
48	55	23	2300	2618	2403	2799	2663
	60			2614	2413	2813	2673
55	55			2618	2403	2799	2663
	60			2634	2413	2833	2693
60	55			2638	2403	2819	2683
	60			2634	2413	2833	2693

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口

D1: 柱芯々(間口方向)

L: 奥行

L1: 柱芯～屋根端部(水下側)

L2: 柱芯々(奥行方向)

L3: 柱芯～屋根端部(水上側)

H: 高さ (G. L~梁下(水下側))

H1 : G. L~屋根上端(水下側)

H2 : G. L ~ 梁下 (水上側)

H3 : G. L～屋根上端(水上側)

H4: 軒高(G. L~梁上(水上側))

a: 基礎 (間口方向)

b: 基礎 (奥行方向)

変更記事	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印
	施 工	殿	図面名	積雪100CM仕様 2台用 単体セット 柱4本仕様					年 月 日

