




■基礎配置図

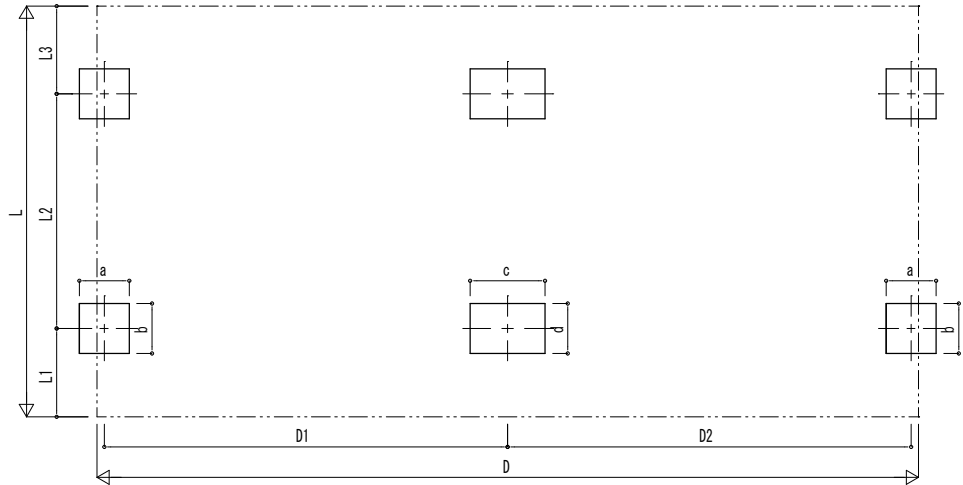


■ 姿図

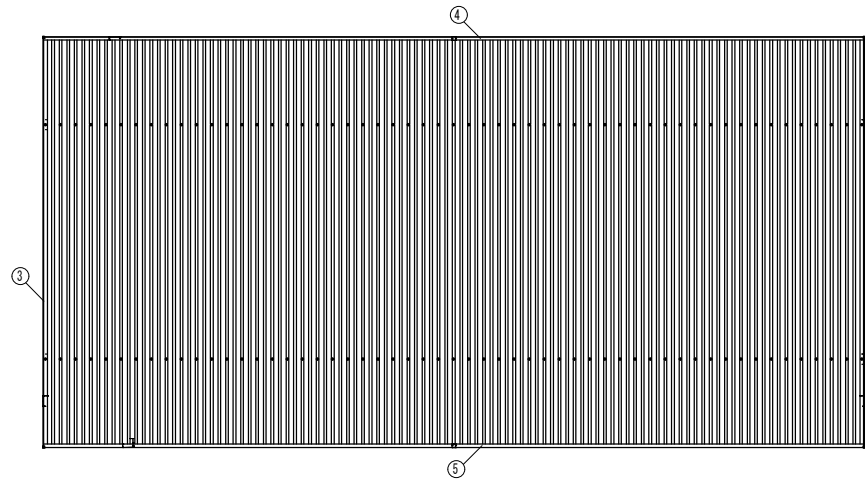


■基礎断面図

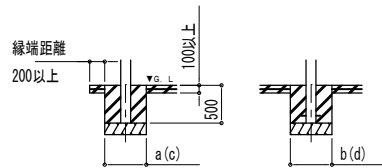



土間コンクリート考慮基礎の場合

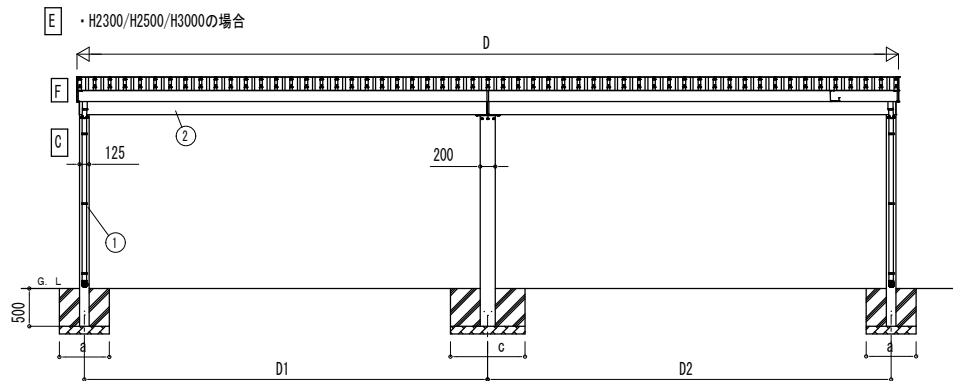

独立基礎の場合

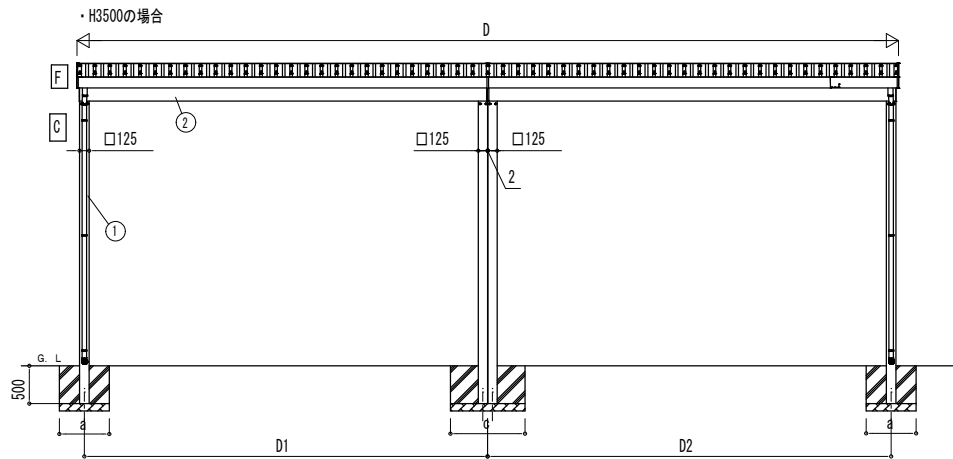

独立基礎の場合

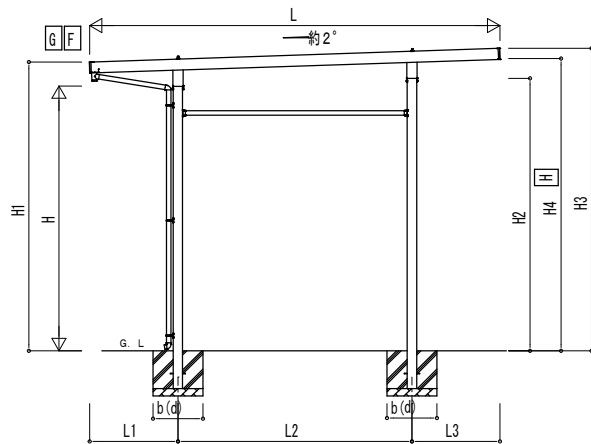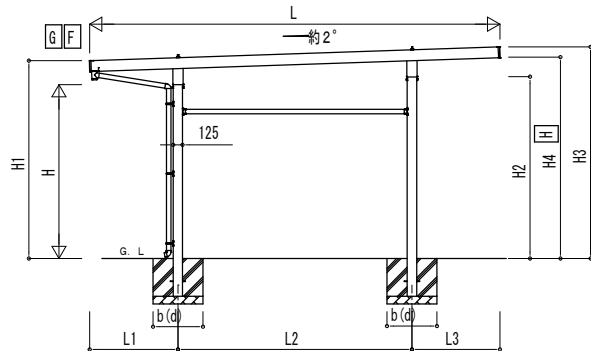

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
55	55	1000	830	540	1000	690	520
	60	1040	870	580	1040	720	540
60	55	1050	890	610	1050	730	550
	60	1100	920	630	1100	760	570

- ・設置する柱側の間口呼称、奥行呼称を参照してください。
- ・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
55+55	55	1380	1190	1010	1380	960	660
	60	1450	1230	1050	1450	1000	710
55+60	55	1420	1220	1040	1420	980	690
	60	1490	1270	1100	1490	1030	730
60+60	55	1460	1260	1090	1460	1010	710
	60	1530	1310	1130	1530	1050	760

- ・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	
55+55	55	10870	5337	5337	5432	1169	3100	1163	
	60				5943	1273	3400	1270	
55+60	55	11470		5937	5432	1169	3100	1163	
	60				5943	1273	3400	1270	
60+60	55	12070			5937	5432	1169	3100	1163
	60					5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 <table><tr><td>F</td></tr></table>	F	H2	H3 <table><tr><td>F</td></tr></table>	F	H4 <table><tr><td>H</td></tr></table>	H
F										
F										
H										
55+55	55	23	2300	2618	2403	2799	2663			
	60			2634	2413	2833	2693			
55+60	55			2638	2403	2819	2683			
	60			2634	2413	2833	2693			
60+60	55			2638	2403	2819	2683			
	60			2634	2413	2833	2693			

- ・H=2500(H=3000)＜H=3500＞の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)＜1200＞足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

- D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
D2: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1: G.L～屋根上端(水下側)
H2: G.L～梁下(水上側)
H3: G.L～屋根上端(水上側)
H4: 軒高(G.L～梁上(水上側))
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)
c: 基礎 (間口方向)
d: 基礎 (奥行方向)

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ		照 査	担 当	作 国	尺 度	御受領印	
	施 工	殿	図面名	積雪100CM仕様 4台用（2台用）間口（2）連棟セット 柱6本仕様	1/100					年 月 日	