

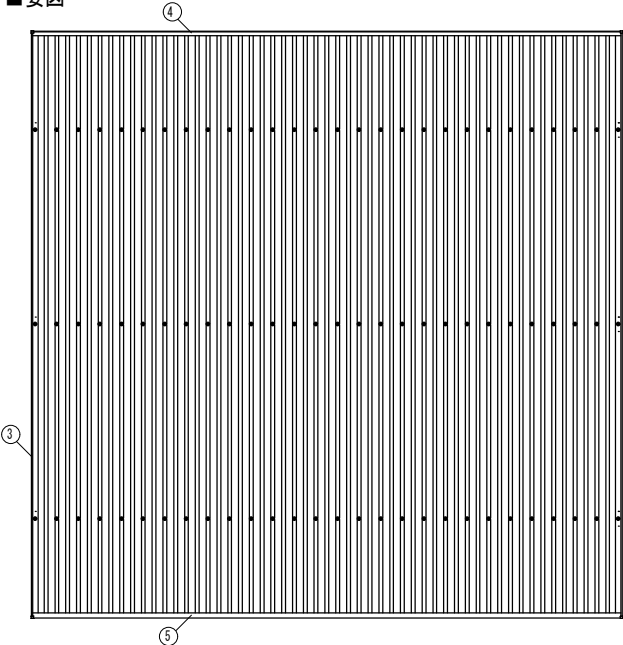



■ 姿図

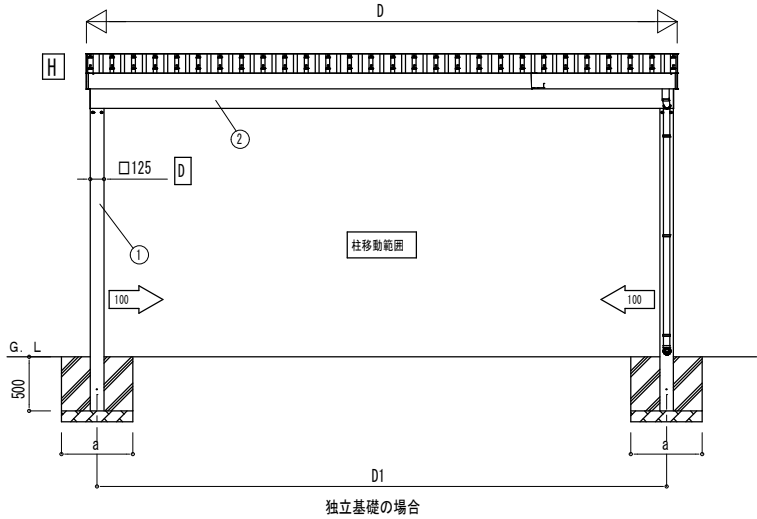

■ 基礎配置図

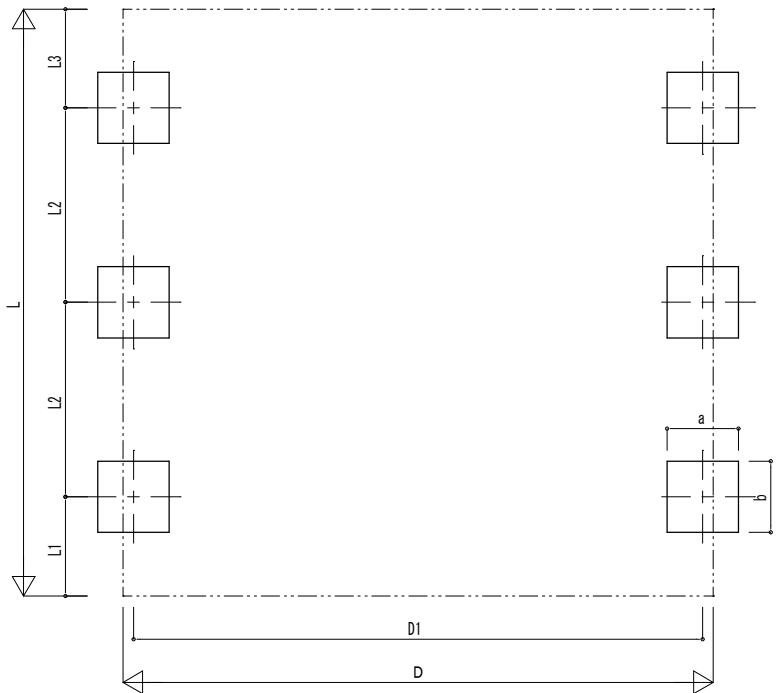


独立基礎の場合

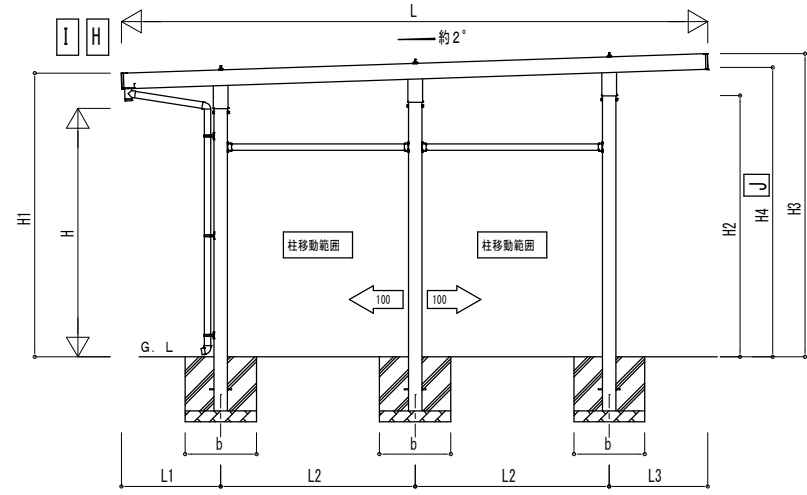


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

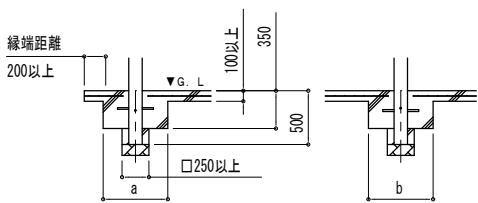

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

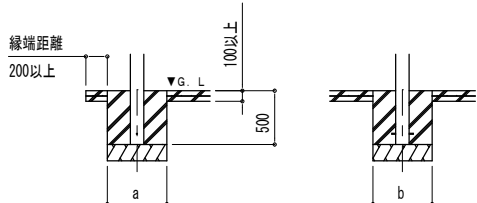

■ 基礎寸法表

E F

E ※柱ピッチ2000仕様は、奥行呼称60の寸法としてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	55	940	650	440	940	650	430	890	640	450
	60	980	680	460	980	680	450	920	670	490
55	55	990	690	470	990	690	470	940	680	490
	60	1040	720	490	1040	720	470	980	710	530
60	55	1050	720	490	1050	720	480	990	710	540
	60	1090	760	520	1090	760	500	1030	740	590

・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・ 耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
48	55	4
	60	
55	55	
	60	
60	55	
	60	

・ 柱1本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

A B C E I

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55	4870	4673	5432	919	1800	913
	60			[719]	[2000]	[713]	
55	55	5470	5273	5943	973	2000	970
	60			5432	919	1800	913
60	55	6070	5873	[719]	[2000]	[713]	
	60			5943	973	2000	970

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	E H	H2	H3	E H	H4	J
48	55	23	2300	2626	2420	2807	2680			
	60			[2633]	[2433]	[2814]	[2693]			
55	55			2624	2433	2823	2693			
	60			2626	2420	2807	2680			
60	55			[2633]	[2433]	[2814]	[2693]			
	60			2624	2433	2823	2693			
60	55	23	2300	2646	2420	2827	2700			
	60			[2653]	[2433]	[2834]	[2713]			
60	55			2644	2433	2843	2713			
	60			2644	2433	2843	2713			

・ [] 寸法は柱ピッチ2000仕様の場合。
・ H=2500 (H=3000) < H=3500 の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) < 1200 足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯々(屋根端部(水下側))
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯々(屋根端部(水上側))
H : 高さ (G.L~梁下(水下側))
H1 : G.L~屋根上端(水下側)
H2 : G.L~梁上(水上側)
H3 : G.L~屋根上端(水上側)
H4 : 軒高 (G.L~梁上(水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)