



■ 姿図

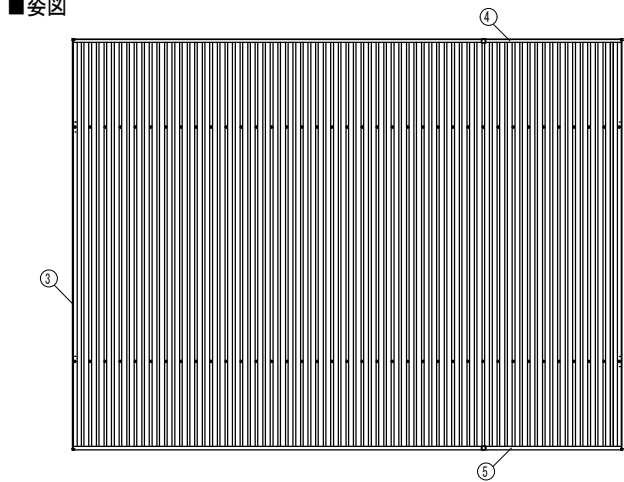

■ 基礎配置図

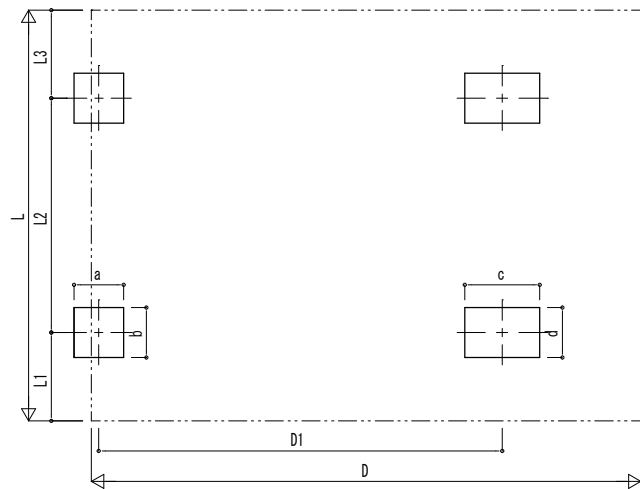

■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
55+18		1150	790	540	1150	790	520
60+18		1210	840	570	1210	840	550
60+18		1280	880	610	1280	880	580

- ・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・ 耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
55+18		1500	1040	810	1500	1040	680
60+18		1550	1070	860	1550	1070	710
60+18		1600	1110	910	1600	1110	730

- ・ H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・ 耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48+18	55	6670	4737	5432	1169	3100	1163
55+18		7270	5337				
60+18		7870	5937				

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
48+18	55	23	2300	2638	2403	2819	2683
55+18							
60+18							


- ・ H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し (側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し (水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し (水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

- D : 間口
- D1 : 柱芯々 (間口方向)
- L : 奥行
- L1 : 柱芯～屋根端部 (水下側)
- L2 : 柱芯々 (奥行方向)
- L3 : 柱芯～屋根端部 (水上側)
- H : 高さ (G.L～梁下 (水下側))
- H1 : G.L～屋根上端 (水下側)
- H2 : G.L～梁上 (水上側)
- H3 : G.L～屋根上端 (水上側)
- H4 : 軒高 (G.L～梁上 (水上側))
- a : 基礎 (間口方向)
- b : 基礎 (奥行方向)
- c : 基礎 (間口方向)
- d : 基礎 (奥行方向)

■ 基礎断面図

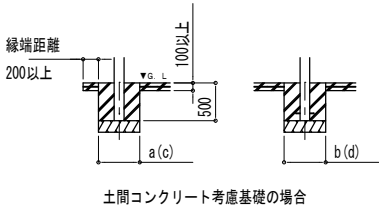

変更記事

設計 監理 殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

御受領印

施 工

殿

図面名

積雪150CM仕様 2台用 間口延長セット 柱4本仕様

1/100

年 月 日

Daisen (株)大仙