




■基礎配置図

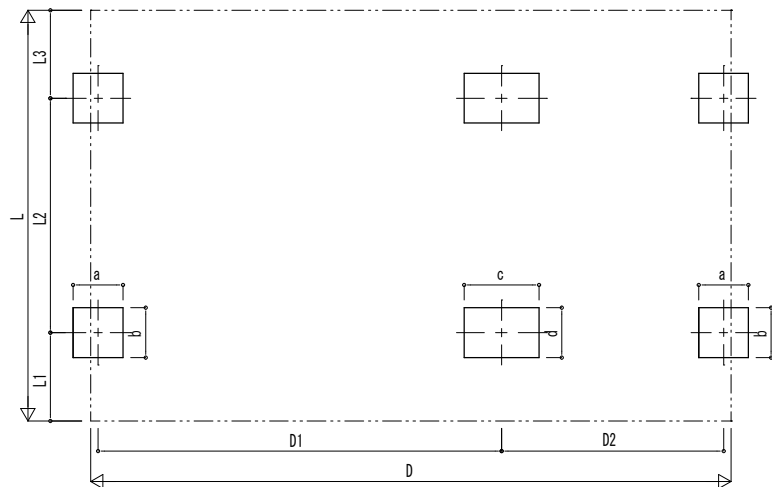



■ 姿図

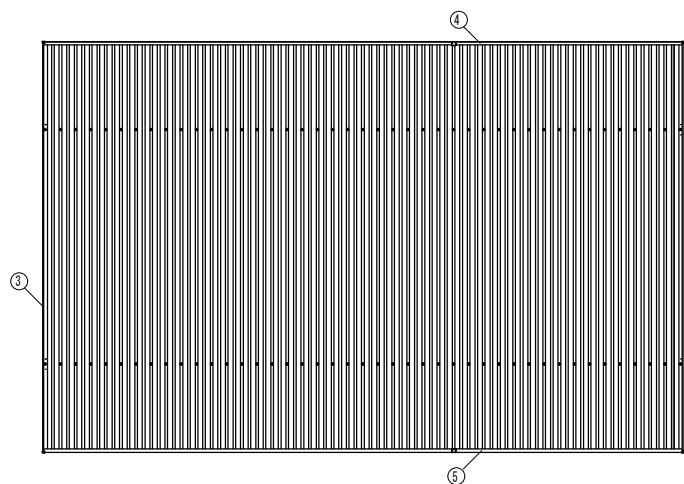

■基礎断面図

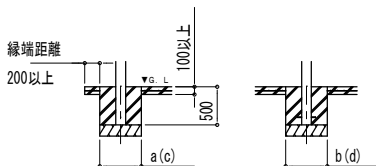

土間コンクリート考慮基礎の場合

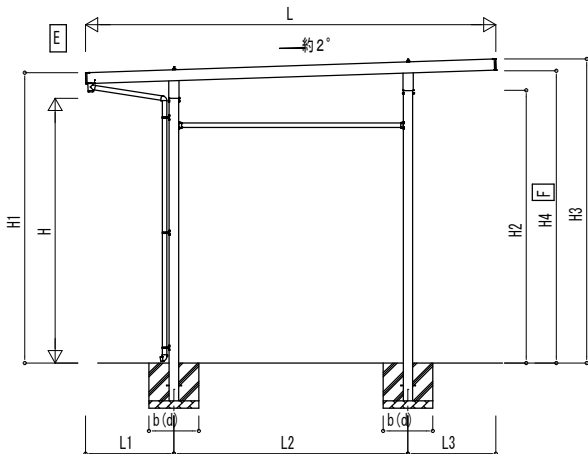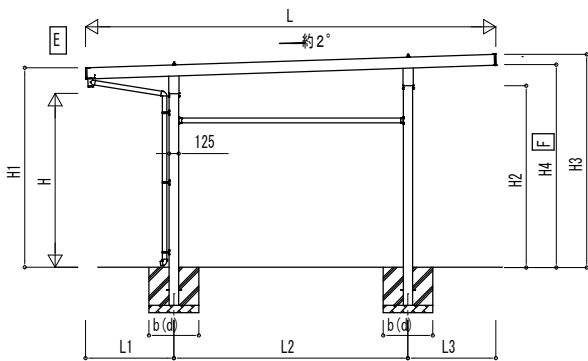

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55	910	630	420	910	630	420
48		1150	790	540	1150	790	520
55		1210	840	570	1210	840	550
60		1280	880	610	1280	880	580

・設置する柱側の間口呼称、奥行呼称を参照してください。

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
48×30	55	1430	1020	810	1430	990	650
55×30		1480	1050	860	1480	1020	680
60×30		1540	1090	900	1540	1060	700

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
48+30	55	7870	4737	2937	5432	1169	3100	1163
55+30		8470	5337					
60+30		9070	5937					

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	F
48÷30	55	23	2300	2638	2403	2819	2683	
55÷30								
60÷30								

・H=2500 (H=3000) <H=3500> の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200> 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口

D1: 柱芯々(間口方向)

D2: 柱芯々(間口方向)

L: 奥行

L1: 柱芯～屋根端部(水下側)

L2: 柱芯々(奥行方向)

L3: 柱芯~屋根端部(方

H: 高さ (G. L ~ 梁下(水下側))

H1 : G. L ~ 屋根上端(水下側)

H2 : G. L ~ 梁下 (水上側)

H3 : G. L ~ 屋根上端(水上側)

H4: 軒高 (G. L~梁上(水上側))

a:基礎(間口方向)

b: 基礎 (奥行方向)

C:基礎(間口方向)

d : 基礎 (奥行方向)

変更記事	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印
	施 工	殿	図面名	積雪150CM仕様 3台用（2+1台用）間口（2）連棟セット 柱6本仕様					年 月 日

