








■基礎配置図

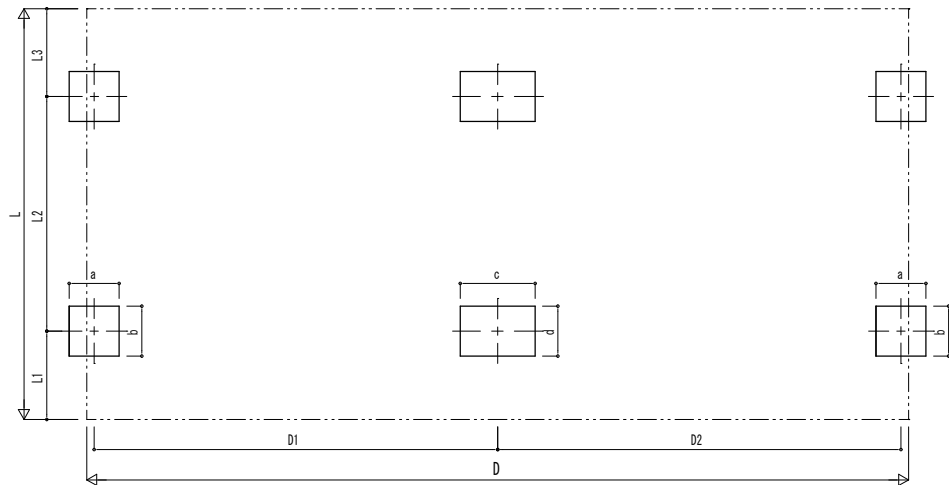

■ 姿図

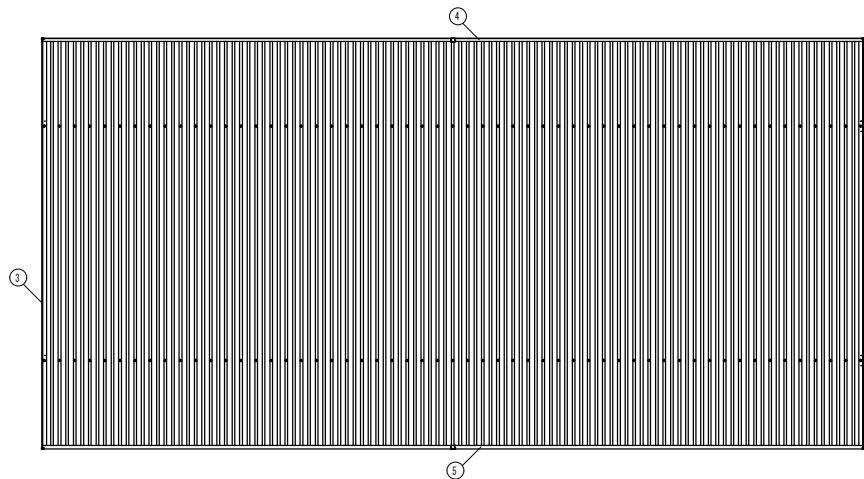

■基礎断面図

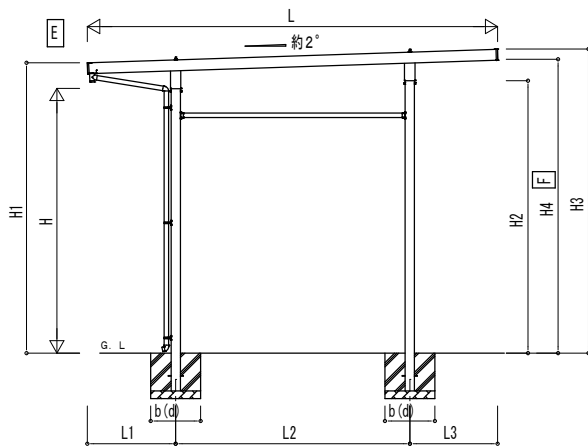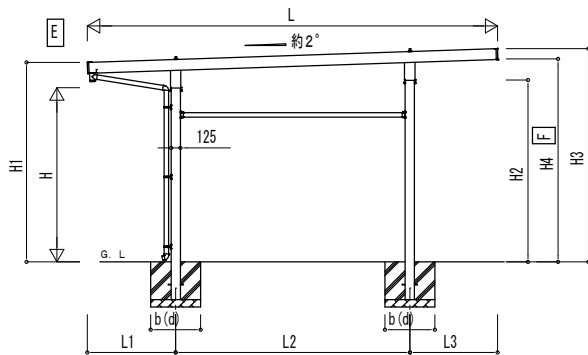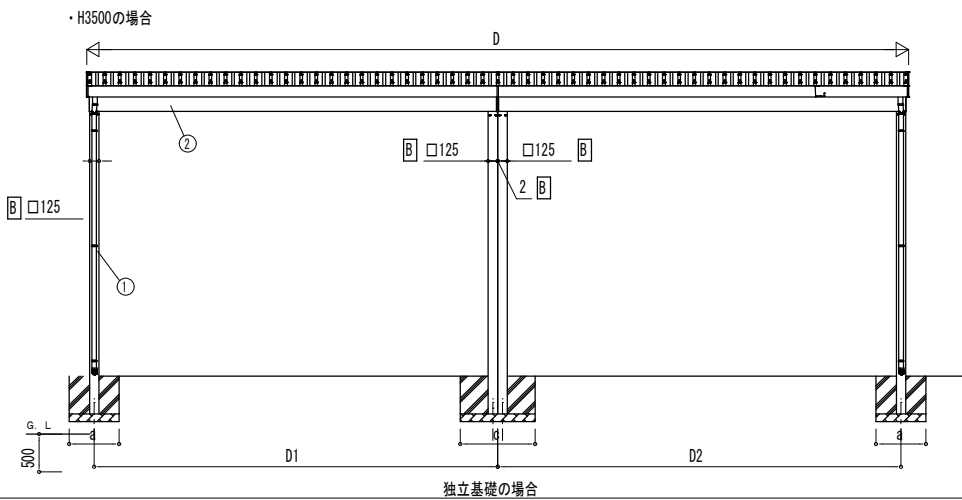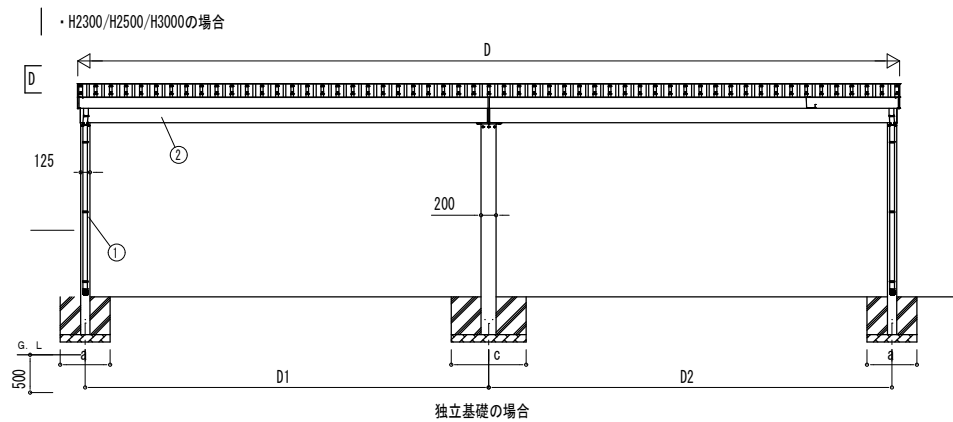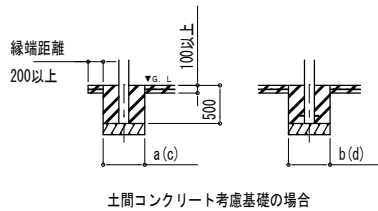

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
55	55	1210	840	570	1210	840	550
60		1280	880	610	1280	880	580

- ・設置する柱側の間口呼称、奥行呼称を参照してください。
- ・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
55+55	55	1690	1190	1000	1690	1160	770
55+60		1730	1220	1040	1730	1200	790
60+60		1780	1250	1070	1780	1230	810

- ・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
55÷55	55	10870	5337	5337	5432	1169	3100	1163
55÷60		11470		5937				
60÷60		12070	5937					

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	F
55+55	55	23	2300	2638	2403	2819	2683	
55+60								
60+60								

・H=2500 (H=3000) < H=3500> の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) < 1200> 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
D2: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯々~屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯々~屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L~梁下(水下側))
H1: G.L~屋根上端(水下側)
H2: G.L~梁下(水上側)
H3: G.L~屋根上端(水上側)
H4: 軒高 (G.L~梁上(水上側))
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)
c: 基礎 (間口方向)
d: 基礎 (奥行方向)

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 国	尺 度 1/100	御受領印	
	施 工	殿	図面名 積雪150CM仕様 4台用（2台用）間口（2）連棟セット 柱6本仕様					年 月 日	