



■ 姿図

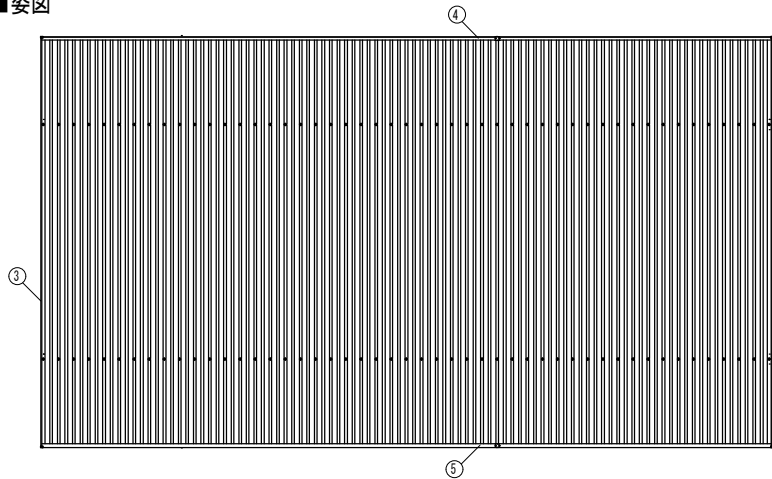

■基礎配置図

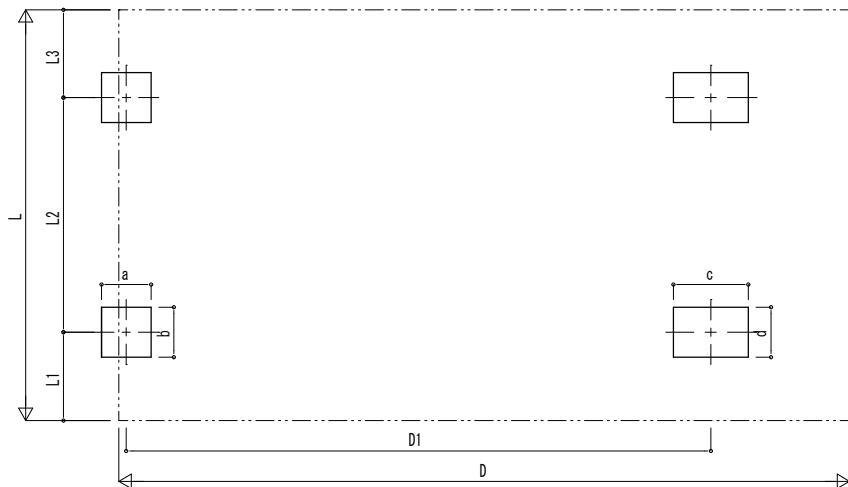

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80+18	55	1100	1010	740	640	640	640
	60	1130	1050	760	670	670	670

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
80+18		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
	55	1300	1230	1020	730	710	710
	60	1340	1270	1050	770	760	760

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80+18	55	9670	7737	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
80+18	55	23	2300	2618	2403	2799	2663
	60			2614	2413	2813	2673

・H=2500 (H=3000) < H=3500 の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) < 1200 > 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口

D1：柱芯々(間口方向)

L: 奥行

L1: 柱芯~屋根端部(水下側)

L2: 柱芯々(奥行方向)

L3: 柱芯~屋根端部(水上側)

H: 高さ (G.L~梁下(水下側))

H1 : G. L ~ 屋根上端(水下側)

H2 : G. L ~ 梁下(水上側)

H3 : G. L ~ 屋根上端(水上側)

H4: 軒高 (G. L ~ 梁上 (水上側))


a: 基礎 (間口方向)

b: 基礎 (奥行方向)

C:基礎(間口方向)

d : 基礎 (奥行方向)

■基礎断面図

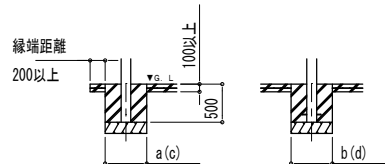

土間コンクリート考慮基礎の場合

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ				照 査	担 当	作 国	尺 度	御受領印	
	施 工	殿	図面名	積雪30CM仕様 3台用 間口延長セット 柱4本仕様								1/80	