



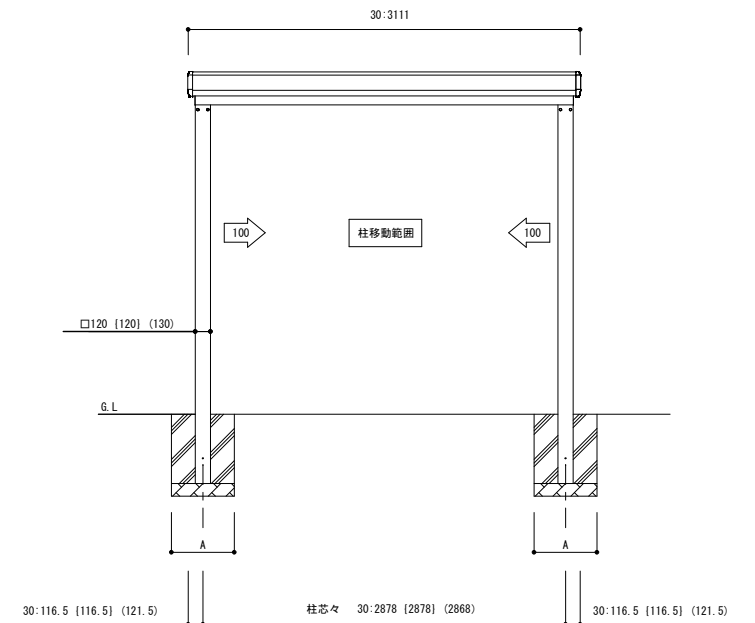

土間コンクリート考慮基礎条件

本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさとして施工してください。


基礎条件	
①土間コンクリート厚	: 100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	: 18N/mm ² 以上
③縁端距離	: 200mm以上
地耐力	: 50kN/m ² 以上

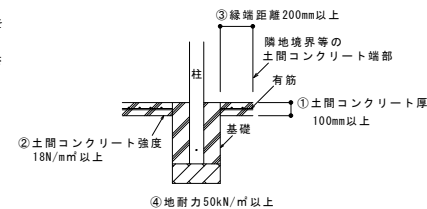

●基礎寸法表〔独立基礎〕				(単位: mm)	
W	L	H	A		
			地耐力: 50kN/m ²		
			φ150' 以下	φ150' 以上	
3111	5456	2340 (2485) ※	440	570 (700)	
	5966		460	610 (740)	

●基礎寸法表〔土間コンクリート基礎〕					(単位: mm)
H	L	H	A		
			地耐力: 50kN/m ²	地耐力: 100kN/m ²	
3111	5458	2340	440	390	390 (440)
	5968	(2485) ※	460	390	


※ h=2485の基礎寸法は h=2985に準ずる

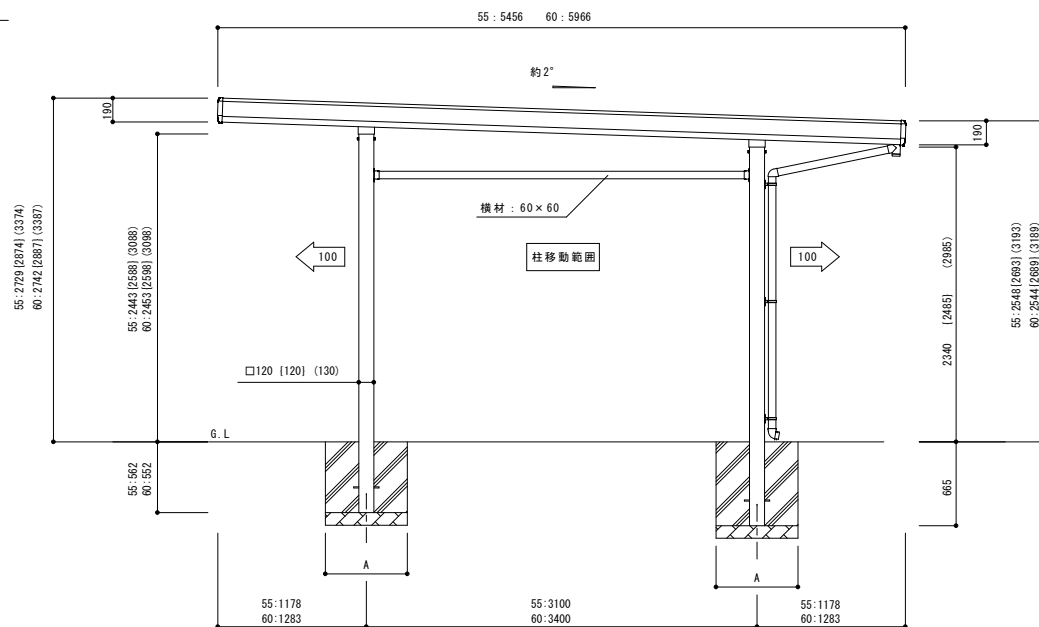

・ [] 内はセミハイルーフ/h=2485、() 内はハイルーフ/h=2985での寸法です。

変更記事	設計監理	股	工事名	照査	担当	作図	尺度	御受領印	図番
	施工	股	図面名	ゆき盛くんⅡ・耐風くんⅡ	積雪50cm仕様	基本セット(1台用)	1/30	年 月 日	27

Daisen (株)大仙

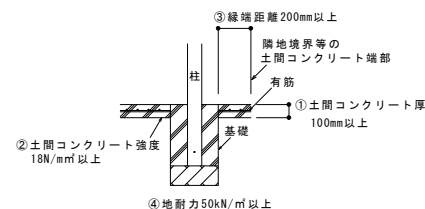

※h=2485の基礎寸法はh=2985に準ずる



